


Результаты микробиологических испытаний Предотвращение роста водорослей

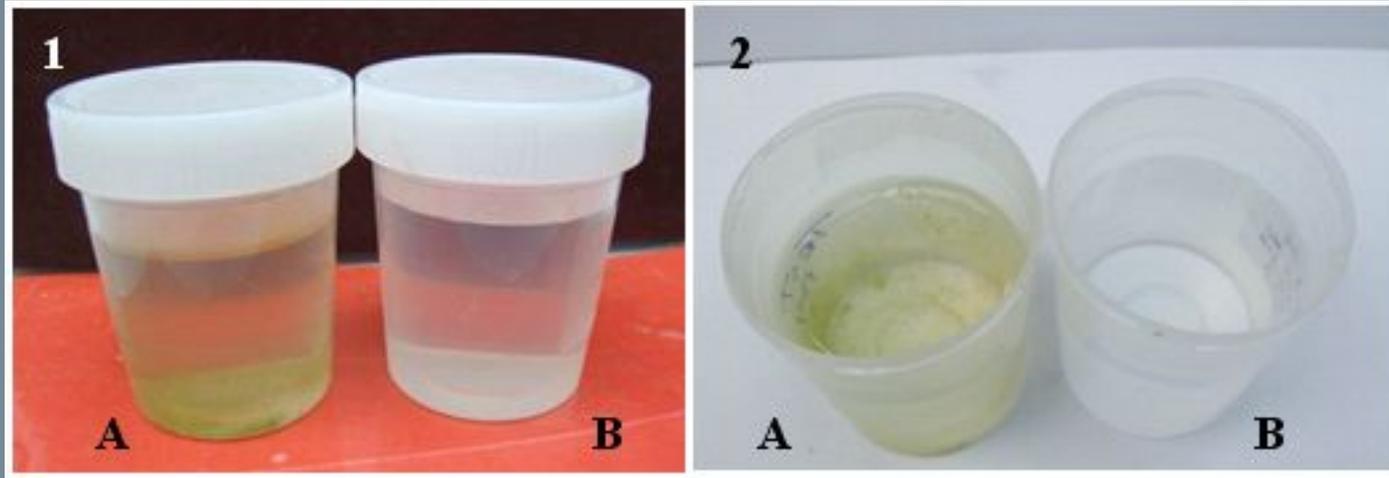

- Образцы до (A) и после (B) применения ГОД Atlantium
- Рис. 1: Образцы, содержащиеся в течение 28 дней при комнатной температуре.
- Рис. 2: Образцы, содержащиеся в течение 28 дней на свету при комнатной температуре.