


# Быстрый уреазный (CLO) тест

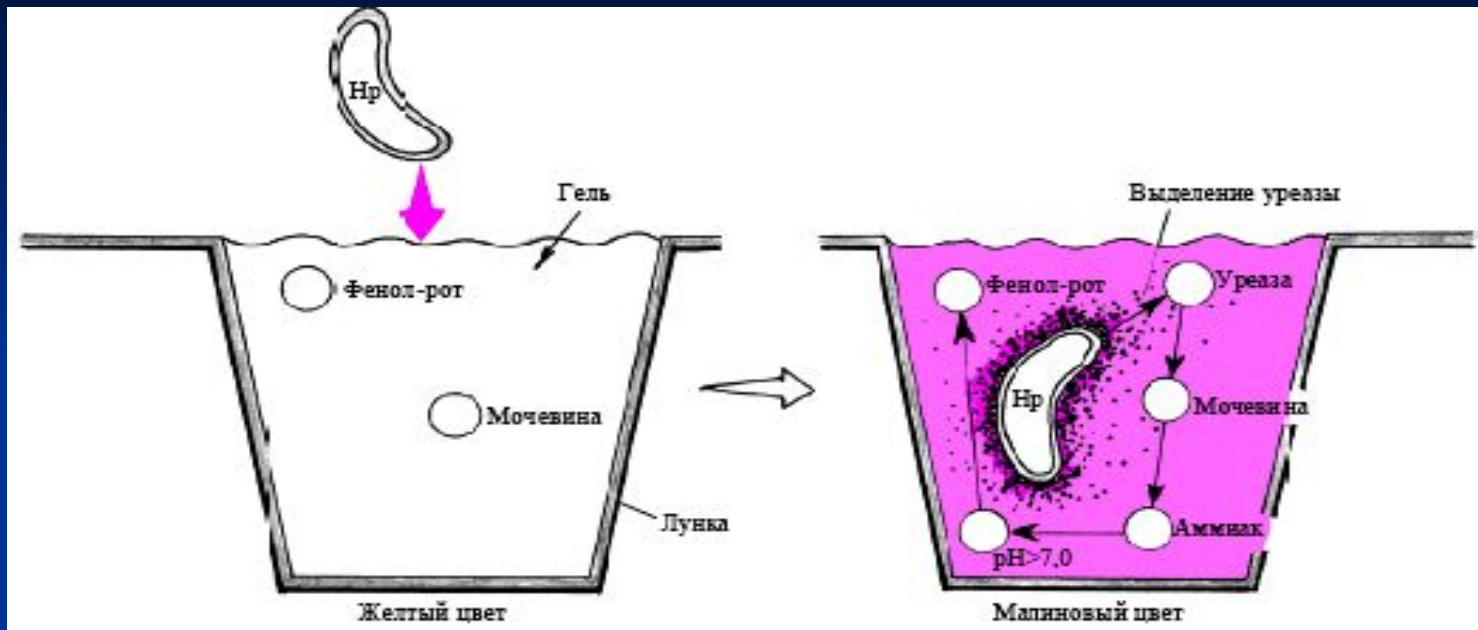

- 1. *значительное инфицирование* слизистой оболочки HP (+++) — малиновая окраска теста появляется в течение 1 ч от начала исследования;
- 2. *умеренное инфицирование* (++) — окраска индикатора изменяется через 2–3 ч;
- 3. *незначительное инфицирование* (+) — малиновое окрашивание теста появляется к концу суток.