


**Доля объема тепловой энергии, потребленной МКД, расчеты за которую осуществляются по показаниям приборов учета**

Среднее значение объема отпуска тепловой энергии по приборам учета 47,7 %



**Доля объема холодной воды, потребленной МКД, расчеты за которую осуществляются по показаниям приборов учета**

Среднее значение объема отпуска воды по приборам учета 93,6 %

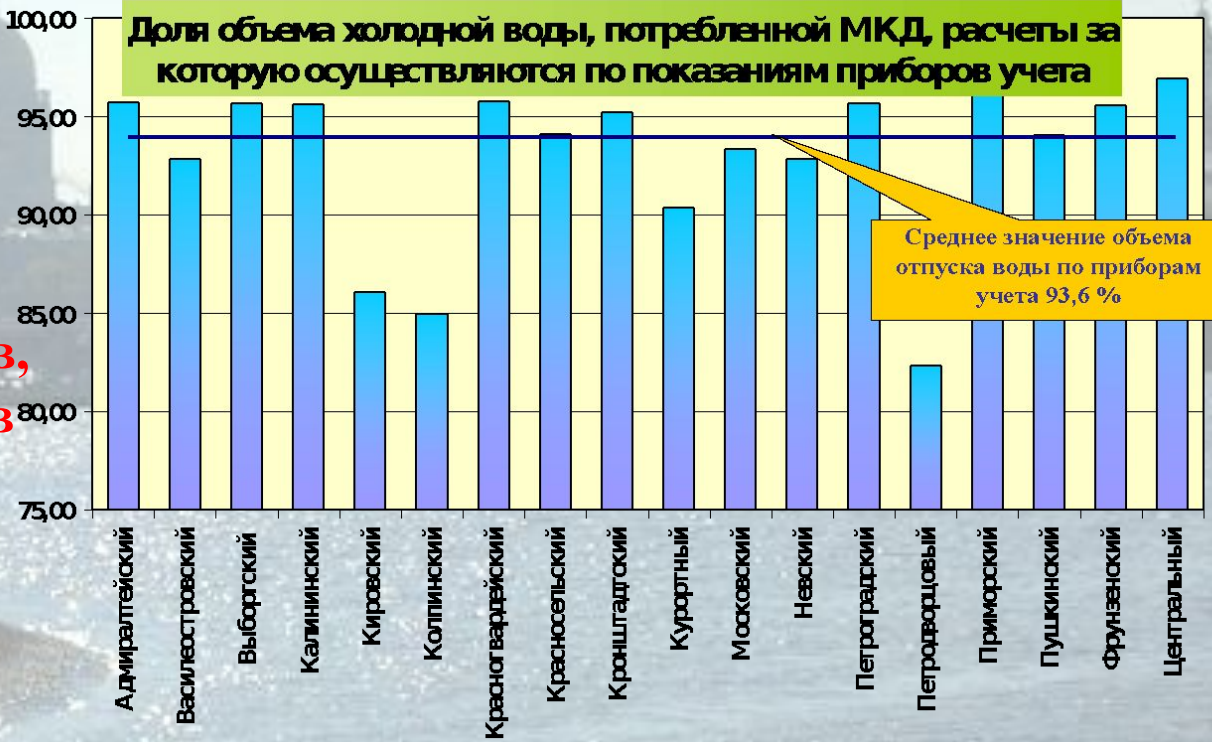

**1 июля 2012 года – срок завершения оснащения жилых домов, многоквартирных домов общедомовыми и индивидуальными приборами учета.**