




## Осциллограмма токов ДЗ при внешнем КЗ

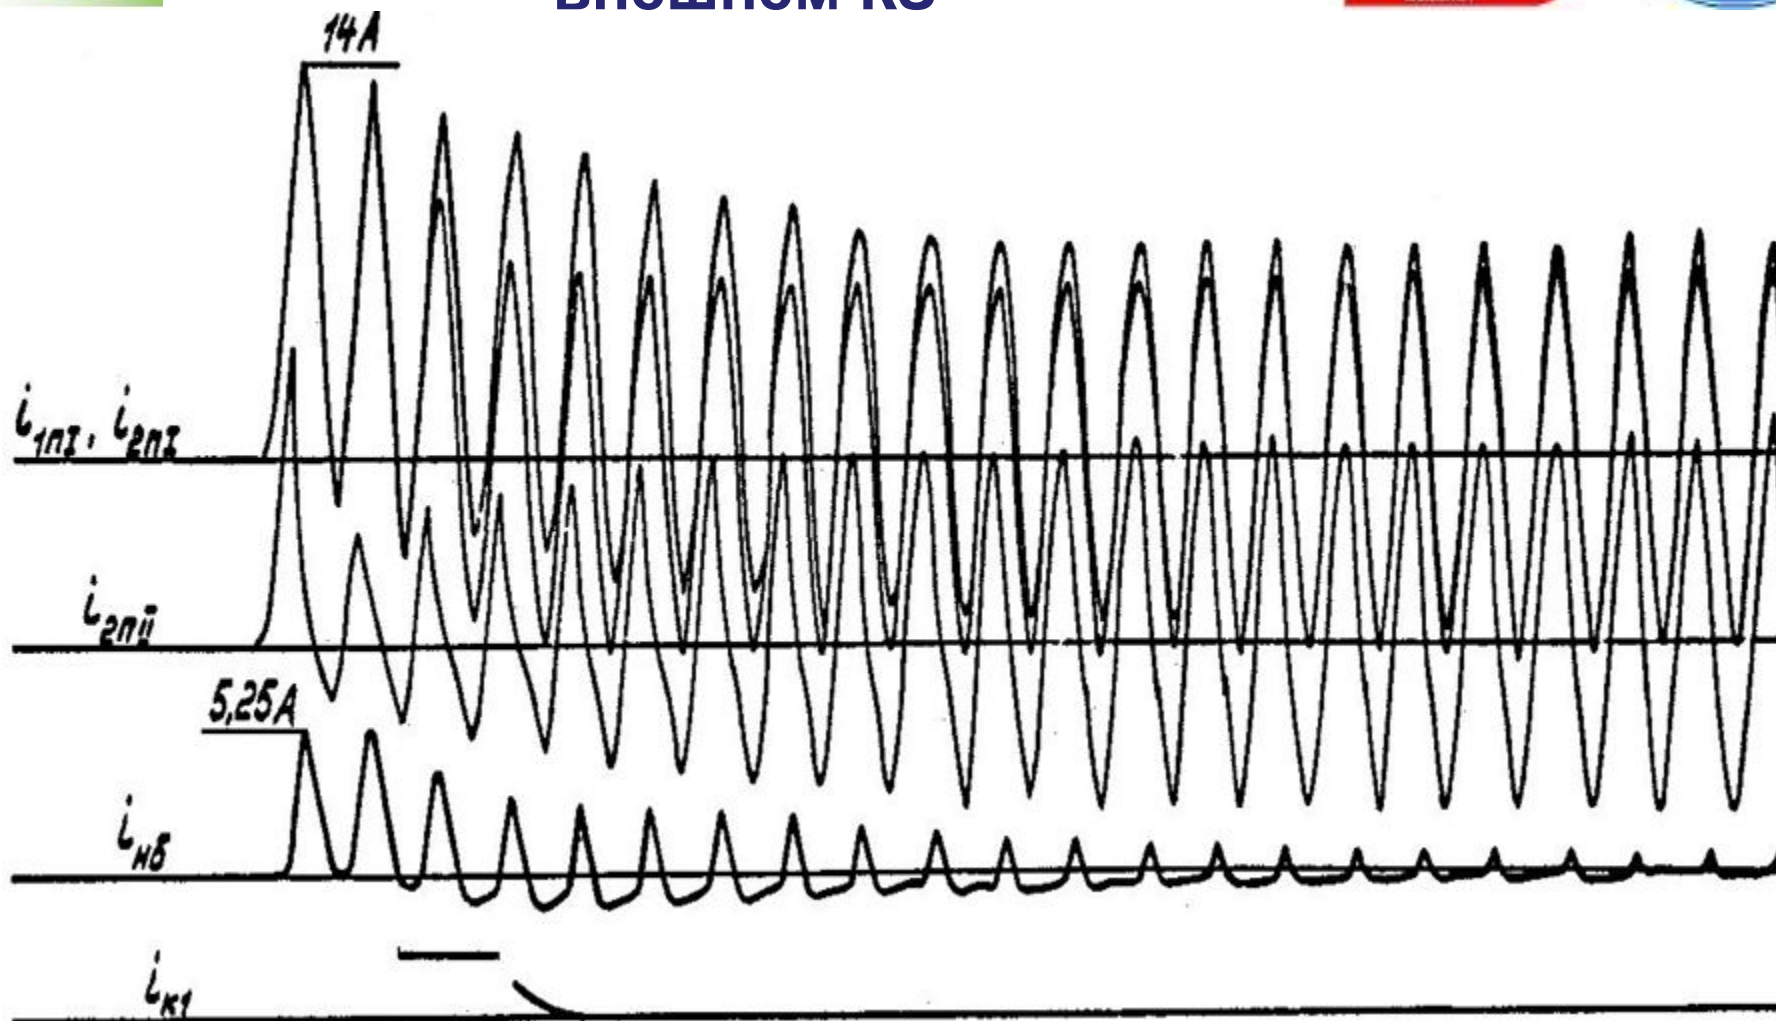

Два одиночных ТТ включены на разность токов, один из них работает в режиме поглощения апериодической составляющей