Схема включения БВ

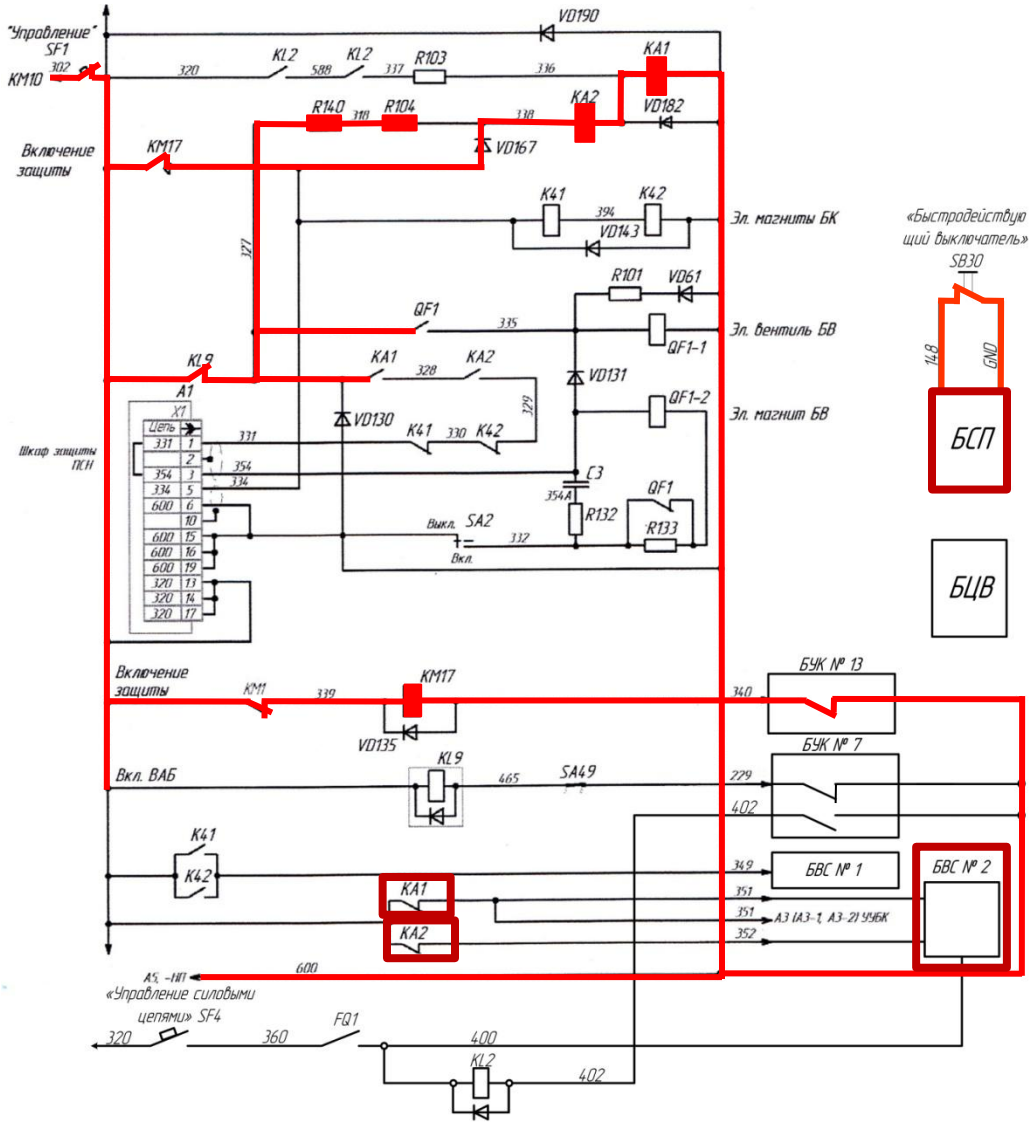

Размыкаются блокировки КА1 и КА2 в цепи проводов 320 – 351 и 320 – 352. БВС № 2 поступает команда о включенном положении диффреле