
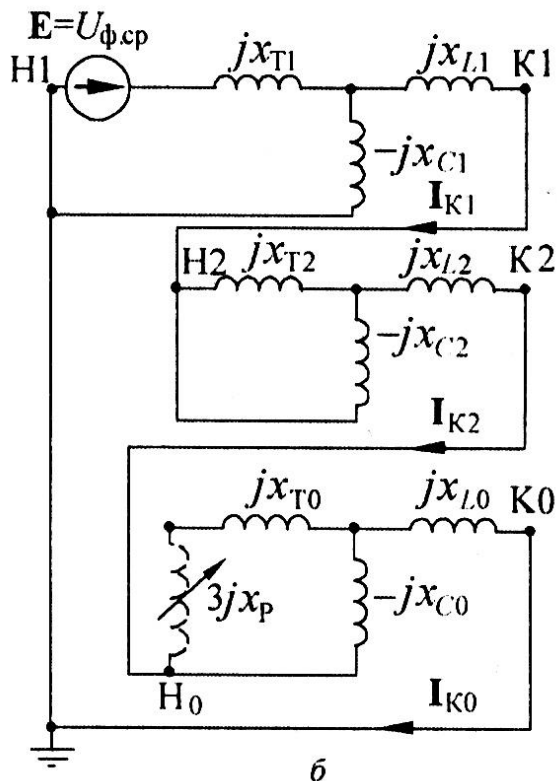


Особые виды КЗ

компенсация ёмкостного тока замыкания фазы на землю

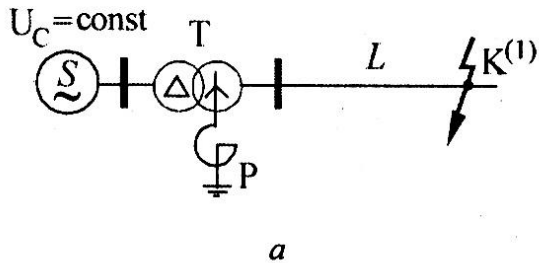

Приближенные значения протяженностей линий сетей разных классов напряжения и соответствующих им допустимых токов

Класс напряжения, кВ	Допустимый ток замыкания на землю, А	Ток замыкания на землю на 100 км сети, А		Допустимая протяженность сети, км	
		воздушной	кабельной	воздушной	кабельной
3	30 (10)	0.9	31.5	3333 (1110)	95
6	30 (10)	1.8	63	1667 (555)	47.6
10	20 (10)	3	105	660 (330)	35
15	15 (10)	—	—	—	—
20	15 (10)	—	—	—	—
35	10	10.6	375	94	2.6

$$x_T \ll x_{C0}, \Rightarrow$$

$$\frac{1}{3x_p} = \frac{1}{x_{C0}}, \Rightarrow 3x_p = x_{C0}$$

Кафедра Энергетика, автоматика и системы коммуникаций